



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536
e-mail: dd.tso@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 61/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7
7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/328493/374/03-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Μπλέτσας Στυλιανός (Λίνος) - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κωστακόπουλος Χρήστος - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μπούνιαν Χρήστος - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
7. Αυγέρης Σάββας - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρναβιάς Ιωάννης - τακτικό μέλος της Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσεκλήθη το παρακάτω τακτικό μέλος:

1. Φουντάς Αθανάσιος

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243870/5161/21-07-2025 (ΑΔΑ: Ρ3Β7Λ6-ΞΛ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα αντλησιοταμίευσης και συνοδά έργα στις θέσεις “ΚΑΜΑΡΑΚΙ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 530,6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486,93 MW) “ΚΑΝΔΗΛΙ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 464,91 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426,65 MW) και “ΤΡΙΚΟΡΦΟ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548,77 MW) στις Δ.Ε. Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, στην Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στη Δ.Ε. Παρακαμπύλιων του Δήμου Αγρινίου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 2507006910)».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/266529/4431/22-09-2025 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/σης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπό εξέταση μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τρία έργα αντλησιοταμίευσης και συνοδών έργων στις θέσεις ‘ΚΑΜΑΡΑΚΙ’ (μέγιστης ισχύος έγχυσης 530.6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486.93 MW) ‘ΚΑΝΔΗΛΙ’ (μέγιστης ισχύος έγχυσης 464.91 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426.65 MW) και ‘ΤΡΙΚΟΡΦΟ’ (μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548.77 MW) στις Δημοτικές Ενότητες Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με φορέα του έργου την εταιρεία HYDROENERGY 9 Α.Ε.


Το υπό μελέτη έργο αφορά σε τρία (3) έργα αντλησιοταμίευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στον Δήμο Αγράφων στις Δημοτικές Ενότητες Βίνιανης και Φραγκίστας. Συγκεκριμένα πρόκειται για :

Το ένα έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση ‘ΚΑΜΑΡΑΚΙ’ χωροθετείται στις Δ.Ε. Βίνιανης και Φραγκίστας, του Δ. Αγράφων, της Π.Ε. Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με μέγιστη απορροφούμενη ισχύ 486,93 MW και μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 530,6 MW. Για το Έργο έχει εκδοθεί η αριθμ. 007262/2025 Άδεια Αποθήκευσης από την ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129).

Το δεύτερο έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση ‘ΚΑΝΔΗΛΙ’ χωροθετείται στη Δ.Ε. Φραγκίστας, του Δ. Αγράφων, της Π.Ε. Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με μέγιστη απορροφούμενη ισχύ 426,65 MW και μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 464,91 MW. Για το Έργο έχει εκδοθεί η αριθμ. 007343/2025 Άδεια Αποθήκευσης από την ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129).


Το τρίτο έργο αντλησιοταμίευσης στη θέση ‘ΤΡΙΚΟΡΦΟ’ χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας, Δήμος Αγράφων, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με μέγιστη

απορροφούμενη ισχύ 548,77 MW και μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 598 MW. Για το Έργο έχει εκδοθεί η αριθμ. 007341/2025 Άδεια Αποθήκευσης από την ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με το Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129).

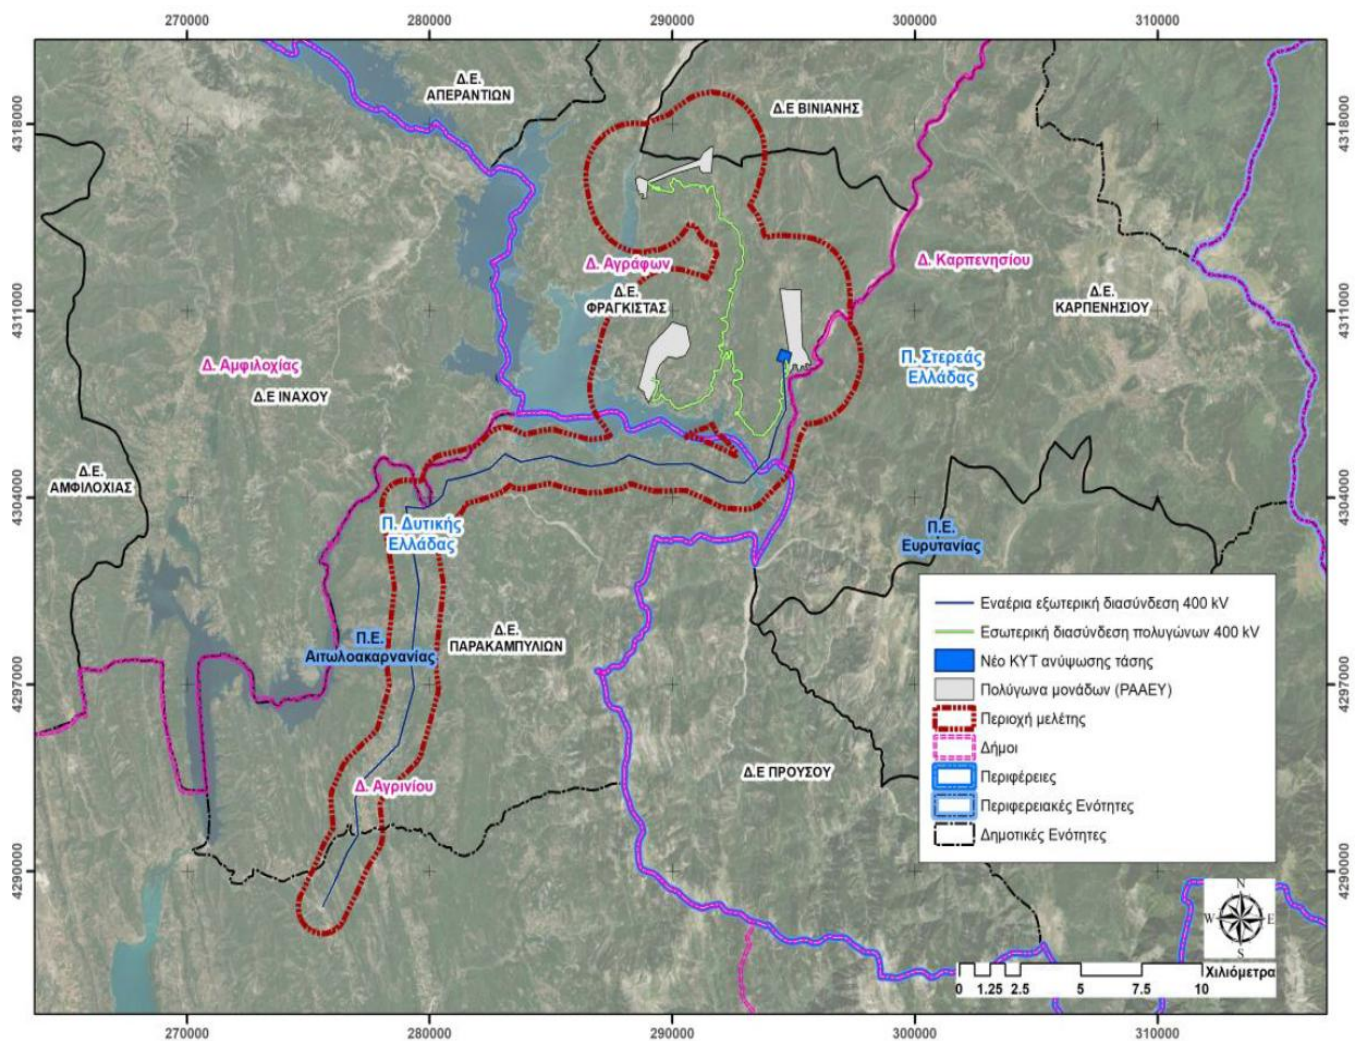

Εικόνα 1 : Θέση έργου


Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του σχεδιασμού των τριών έργων αντλησιοταμίευσης (Καμαράκι, Κανδήλι, Τρίκορφον) είναι ότι λειτουργούν σε κλειστό υδραυλικό κύκλωμα (closed loop system), μεταξύ ανεξάρτητων άνω και κάτω δεξαμενών, χωρίς να επιβαρύνουν λειτουργικά τη Λίμνη των Κρεμαστών, η οποία δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή. Το αρχικό γέμισμα των συστημάτων πραγματοποιείται εφάπαξ με τη χρήση πλωτής αντλίας, εξασφαλίζοντας ότι καμία καθημερινή λειτουργική αλληλεπίδραση με τη λίμνη δεν λαμβάνει χώρα στη συνέχεια. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή διασφαλίζει την οικολογική ακεραιότητα της λίμνης των Κρεμαστών αποτρέποντας οποιαδήποτε επίπτωση σε ευαίσθητους υδροβιότοπους, την ιχθυοπανίδα ή άλλα στοιχεία της υδροβιολογικής ισορροπίας του φυσικού αποδέκτη. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα αντλησιοταμίευσης που αντλούν και αποδίδουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού από φυσικές λίμνες ή ταμιευτήρες, οι παρούσες εγκαταστάσεις λειτουργούν αυτόνομα και κυκλικά, επαναχρησιμοποιώντας το ίδιο αποθηκευμένο νερό εντός των δύο δεξαμενών τους. Η συγκεκριμένη προσέγγιση όχι μόνο περιορίζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων, αλλά τα καθιστά συμβατά με τις αρχές βιωσιμότητας και τη στρατηγική διατήρησης των υδάτινων πόρων, ενισχύοντας την κοινωνική αποδοχή και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές.

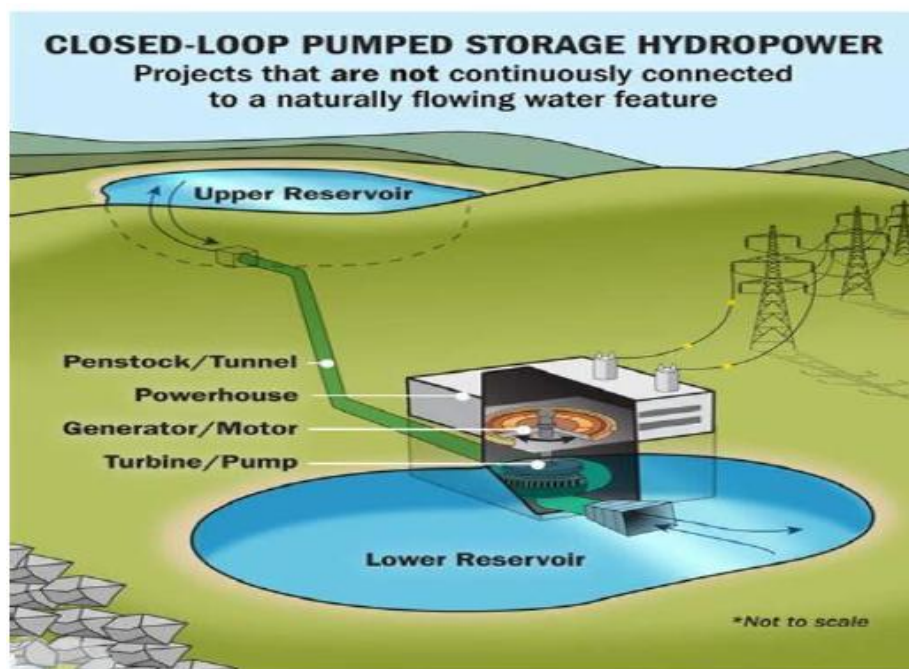

Εικόνα 2 : Σχηματική Απεικόνιση Λειτουργίας Closed Loop Αντλησιοταμιευτικού Συστήματος

Σημειώνεται τα κύρια έργα αντλησιοταμίευσης στις θέσεις “Καμαράκι”, “Κανδήλι” και “Τρίκορφο” χωροθετούνται αποκλειστικά στη Δ.Ε. Φραγκίστας και Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν θα εξεταστούν περεταίρω αφού οι άνω και κάτω δεξαμενές, οι σήραγγες, οι σταθμοί άντλησης/παραγωγής, τα φράγματα και τα συνοδά έργα εντός των τριών αυτών θέσεων ανήκουν διοικητικά στη Στερεά Ελλάδα. Ωστόσο, η ηλεκτρική διασύνδεση των έργων με το ΚΥΤ Αχελώου (νέα ΓΜ 400kV, συνολικού μήκους περίπου 36–37 χλμ) διέρχεται και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έτσι θα εξεταστεί αυτή και μόνο.

τσι προκύπτει ότι τα έργα ηλεκτρικής Διασύνδεσης αρχικά προέβλεπαν νέα εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV, μήκους περίπου 36.725 μ, η οποία είναι κοινή για τα τρία έργα και θα εκκινεί από νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 15/400 kV, ο οποίος θα ανεγερθεί εντός της ζώνης του έργου πλησίον του πολυγώνου ‘Καμαράκι’ και θα καταλήγει στον υφιστάμενο Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στο ΚΥΤ Αχελώου. Πλέον όμως έλαβε χώρα τροποποίηση της ανωτέρω πρότασης και ως εκ τούτου όλη η προβλεπόμενη ηλεκτρική διασύνδεση του έργου με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα γίνει αποκλειστικά με υπόγεια γραμμή διασύνδεσης και μόνο. Πρόκειται για το τελικό τμήμα της γραμμής που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Αιτ/νίας (όριο Ευρυτανίας–Αιτ/νίας έως το ΚΥΤ Αχελώου), αφού το ΚΥΤ Αχελώου είναι εγκατεστημένο σε αυτήν, και αυτό εξετάζεται.

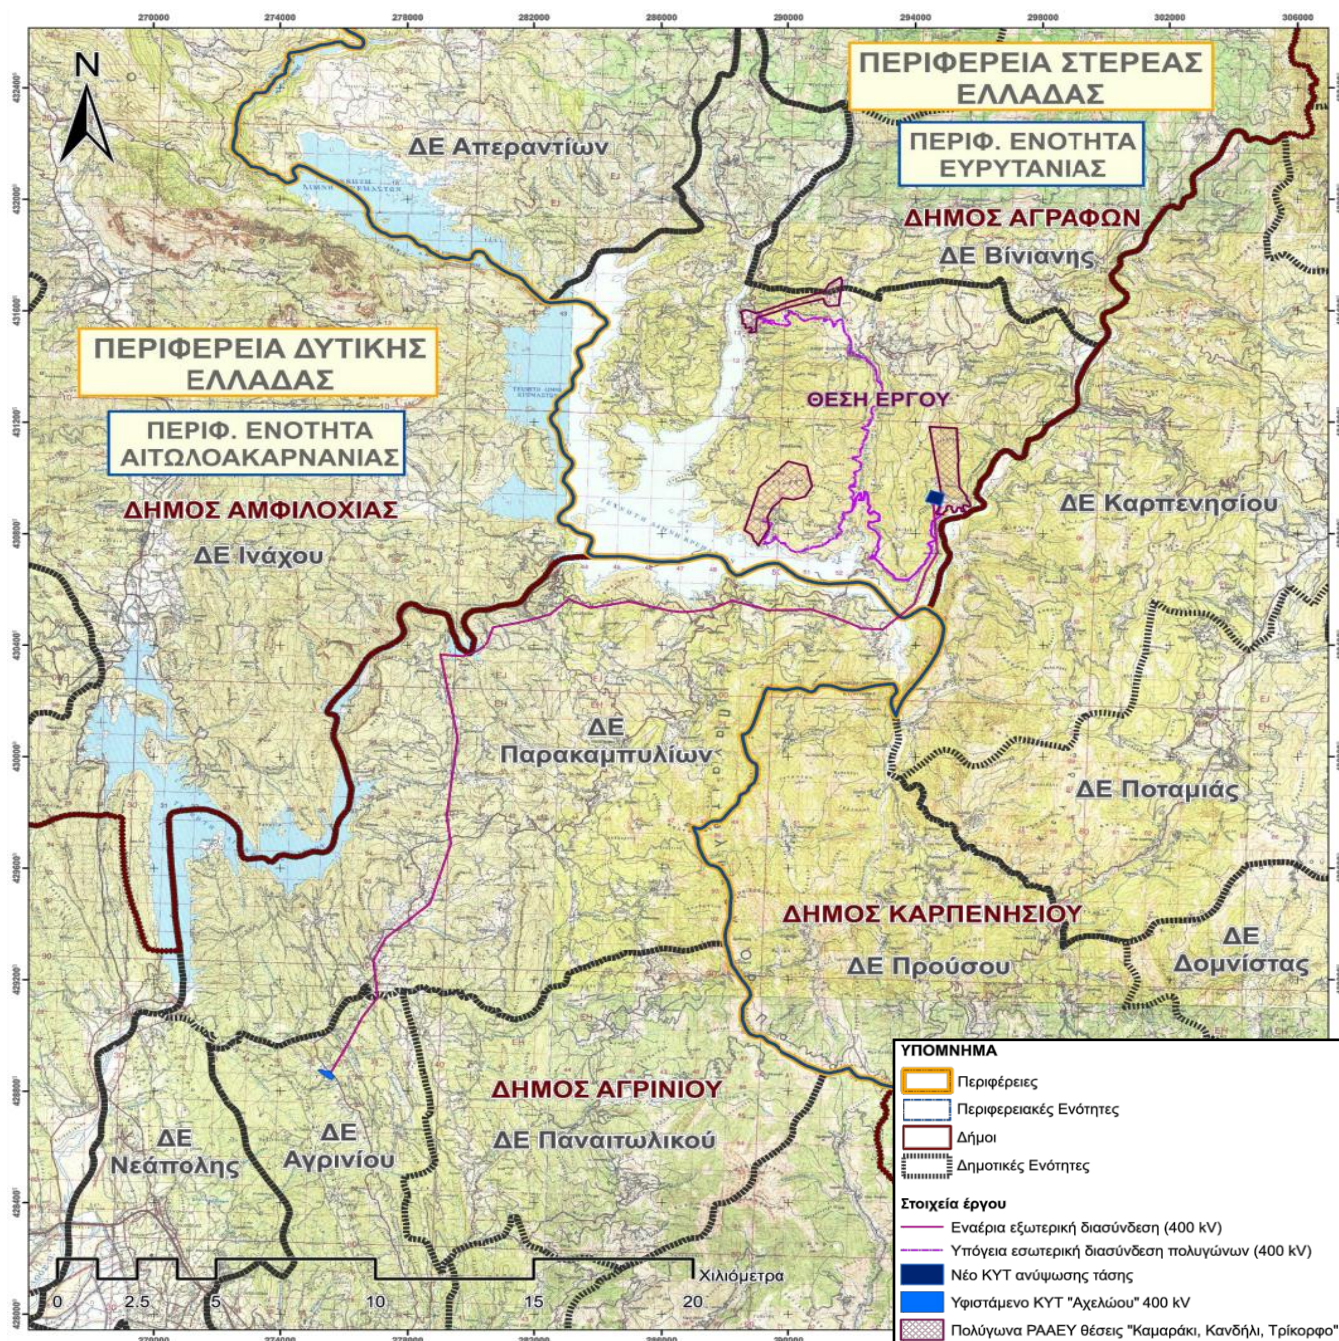

Εικόνα 3 : Θέση έργου και γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης

Άρα, τα έργα που αφορούν την Π.Δ.Ε. είναι:

- i. Η υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV από το σημείο εισόδου στο όριο Ευρυτανίας–Αιτωλοακαρνανίας έως το ΚΥΤ Αχελώου.
- ii. Οι εργασίες εντός του ΚΥΤ Αχελώου για τη σύνδεση (νέα κυκλώματα/αναχωρήσεις 400 kV, υποδομή σύνδεσης).
- iii. Οι ζώνες δουλείας και οι κατασκευαστικές δραστηριότητες (τάφροι καλωδίων, χώροι εργοταξίου, προσωρινές προσβάσεις) κατά μήκος της όδευσης στην Π.Ε. Αιτ/νίας.


Η περιοχή μελέτης των αντλησιοταμιευτικών έργων απέχει 5,5 χλμ από την περιοχή ΣΠΠ «GR088 – Όρη Βάλτου» και το υπόγειο καλώδιο χωροθετείται εκτός της περιοχής, ενώ σε απόσταση 13χλμ εντοπίζεται και η περιοχή ΣΠΠ «GR101- Όρη Άγραφα»

Κατά την ανάλυση του χαρτογραφικού περιγράμματος του κυρίως έργου, προκύπτει ότι περιλαμβάνονται επιμέρους ζώνες που έχουν χαρακτηριστεί ως εξής:

- Δασικές Εκτάσεις (Χαρακτηρισμός ΔΔ - Δάσος Δρυός, Ελάτης ή Μεικτό)

- Δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (Χαρακτηρισμός ΔΑ - Χορτολιβαδικές με διάσπαρτη δενδρώδη κάλυψη)
- Αναδασωτέες εκτάσεις (Χαρακτηρισμός ΑΑ - Τελεσίδικα αναδασωτέες μετά από πυρκαγιές, καταπατήσεις ή εκχερσώσεις)
- Μη δασικές εκτάσεις

Η εξωτερική γραμμή διασύνδεσης χωροθετείται στην ζώνη δουλείας της υφιστάμενης εναέριας γραμμής μεταφοράς της υφιστάμενης 150KV, συνεπώς δεν καλύπτει δασικές περιοχές, περιοχές με φυσική βλάστηση, αρχαιολογικές περιοχές και περιοχές Natura 2000.

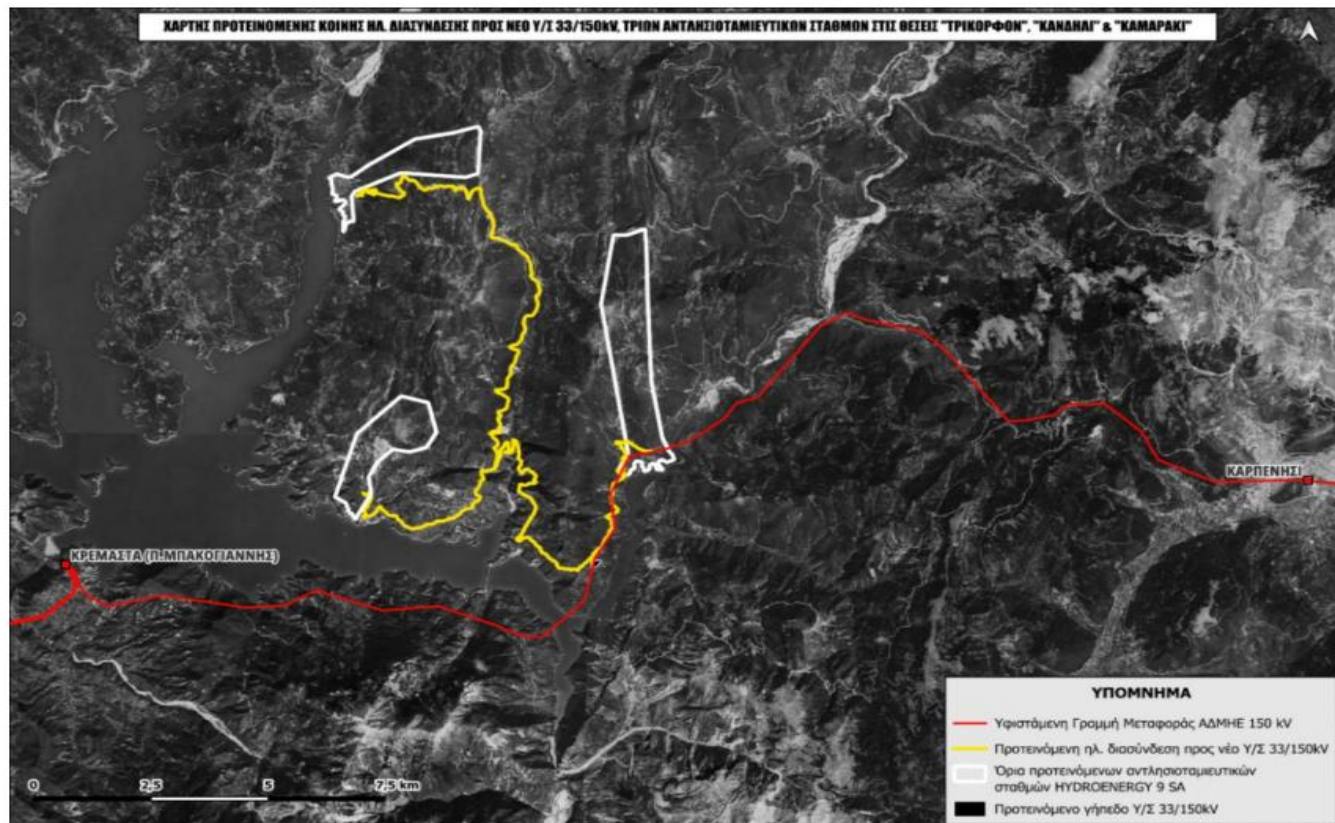

Εικόνα 4 : Χάρτης κοινής ηλεκτρικής διασύνδεσης των τριών αντλησιοταμιευτικών σταθμών

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Για την υπό εξέταση Μ.Π.Ε. εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις:
 - i. Την αριθμ. 007262/2025 Απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. 006321/2025 Απόφασης Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας, όπως ισχύει, για τη χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 530.600000 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486.930000 MW, στη θέση ΚΑΜΑΡΑΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «HYDROENERGY 9 ΑΕ» (ΑΔ-011859).
 - ii. Την αριθμ. 006321/2025 Απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 530.6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486.93 MW στη θέση «ΚΑΜΑΡΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «HYDROENERGY 9 ΑΕ» (ΑΔ-011859).
 - iii. Την αριθμ. 007343/2025 Απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. 006319/2025 Απόφασης Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας, όπως ισχύει, για τη χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 464.910000 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426.650000 MW, στη θέση ΚΑΝΔΗΛΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΒΙΝΙΑΝΗΣ & ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «HYDROENERGY 9 ΑΕ» (ΑΔ-011857).

- iv. Την αριθμ. 006319/2025 Απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 464.91 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426.65 MW στη θέση «ΚΑΝΔΗΛΙ» των Δημοτικών Ενοτήτων ΒΙΝΙΑΝΗΣ & ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «HYDROENERGY 9 Α Ε». (ΑΔ-011857).
 - v. Την αριθμ. 007341/2025 Απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. 006313/2025 Απόφασης Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας, όπως ισχύει, για τη χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 598.000000 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548.770000 MW, στη θέση ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «HYDROENERGY 9 Α Ε» (ΑΔ-011851).
 - vi. Την αριθμ. 006313/2025 Απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548.77 MW στη θέση «ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ» της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «HYDROENERGY 9 Α Ε». (ΑΔ-011851).
 - vii. Τις αριθμ. 109/18-02-2025, 110/18-02-2025 και 111/18-02-2025 Βεβαιώσεις Χρήσεων γης του Δ. Καρπενησίου.
 - viii. Τις αριθμ. 386675/12-09-2025, 156480/28-04-2025 και 156514/28-04-2025 καταρχήν θετικές γνωμοδοτήσεις του Δασαρχείου Καρπενησίου.
 - ix. Οι αριθμ. 165774/05-05-2025 και 165784/05-05-2025 καταρχήν θετικές γνωμοδοτήσεις της Δ/σης Δασών Ευρυτανίας.
 - x. Οι αριθμ. 66657/21-02-2025, 66608/21-02-2025 και 66634/21-02-2025 καταρχήν θετικές γνωμοδοτήσεις υπό όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας.
 - xi. Οι αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Δ3104/18-02-2025 και Κ.Γ./Δ3/Δ3107/18-02-2025 θετικές γνωμοδοτήσεις της ΥΠΑ.
 - xii. Την από 01-07-2025 Πρόθεση Παραλαβής και Διαχείρισης ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ.
 - xiii. Η αριθμ. 146/2025 αρνητική γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δ. Αγρινίου. Επί της γνωμοδότηση αυτής η εταιρεία θέτει τους εξής ισχυρισμούς :
- Τα υπό μελέτη έργα αντλησιοταμίευσης χωροθετούνται αποκλειστικά στις Δ.Ε. Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η μόνη εμπλοκή της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (και κατ' επέκταση του Δήμου Αγρινίου) αφορά τη διέλευση της γραμμής διασύνδεσης προς το ΚΥΤ Αχελώου, η οποία πλέον προβλέπεται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου υπογείως. Συνεπώς, η γενική αρνητική γνωμοδότηση για έργα εκτός των ορίων του Δήμου Αγρινίου στερείται θεσμικού ερείσματος.
 - Η πρόβλεψη υπόγειας γραμμής διασύνδεσης αίρει τις βασικές ανησυχίες για οπτική όχληση, αλλοίωση τοπίου και ορνιθοπανίδας. Οι αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί είναι σχεδιασμένοι ως κλειστά υδραυλικά συστήματα (closed loop), τα οποία δεν αντλούν ή αποδίδουν καθημερινά νερό από τη Λίμνη Κρεμαστών. Αντίθετα, η λίμνη χρησιμοποιείται μόνο για το αρχικό γέμισμα, με ποσότητα περίπου 12 εκατ. κ.μ. σε διάστημα 1-2 ετών, έναντι αποθεμάτων 4,5δισ. κ.μ. της λίμνης. Δεν προκαλείται, επομένως, συστηματική επιβάρυνση στο υδατικό ισοζύγιο.
 - Το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) καθορίζει τη χρήση της Λίμνης Κρεμαστών ως αποθήκευση ύδατος για υδροηλεκτρική ενέργεια, άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία. Επομένως, έργα αντλησιοταμίευσης είναι απολύτως συμβατά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις, όπως δεικνύεται και από τον κάτωθι Πίνακα 1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΥΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΜΗΚΟΣ	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	«ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4(3)(α) της ΟΠΥ
ΛΑΠ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΕΛ0415)						
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΑΥΡΩΠΟΥ	ΕΛ0415RL00212001H	RL	23,56 km ²	Καλό και Ανώτερο Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Αποθήκευση ύδατος: Άρδευση, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, υδροδότηση
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ	ΕΛ0415RL00200002H	RL	71,70 km ²	Καλό και Ανώτερο Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Αποθήκευση ύδατος: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση, Προστασία από πλημμύρες
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ	ΕΛ0415RL00200003H	RL	26,92 km ²	Καλό και Ανώτερο Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Αποθήκευση ύδατος: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση, υδροδότηση, Προστασία από πλημμύρες
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ	ΕΛ0415RL00200004H	RL	7,82 km ²	Καλό και Ανώτερο Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Αποθήκευση ύδατος: Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση, Προστασία από πλημμύρες
ΑΧΕΛΩΟΣ Π.5	ΕΛ0415R000200011H	R-M3	9,91 km	Κατώτερο του Καλού Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Ρύθμιση του ύδατος
ΤΑΥΡΩΠΟΣ Π.2	ΕΛ0415R000212029N	R-M2	12,2 km	Κατώτερο του Καλού Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Ρύθμιση του ύδατος
ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ	ΕΛ0415R000202007H	R-M2	2,76 km	Κατώτερο του Καλού Οικολογικό Δυναμικό	Καλή	Ρύθμιση του ύδατος, προστασία από πλημμύρες

Πίνακας 1 : 2^η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ «Οριστικός Προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων

- Τα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν ~2.000 θέσεις εργασίας στην κατασκευή και 250 μόνιμες θέσεις λειτουργίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Επιπλέον, θα περιορίσουν το πρόβλημα των περικοπών ενέργειας στα Φ/Β πάρκα του Δήμου Αγρινίου, καθώς η περίσσεια παραγωγή θα απορροφάται από τα αντλησιοταμιευτικά έργα κατά τη φάση άντλησης. Άρα το έργο λειτουργεί προς όφελος και των τοπικών επενδυτών ΑΠΕ.
- Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει εναντιωθεί στα εν λόγω έργα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου υπέβαλε ενστάσεις κατά τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων αποθήκευσης. Η απουσία αντίδρασης επιβεβαιώνει ότι τα έργα δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του ταμιευτήρα και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, η μελέτη συνοδεύεται από :

- Τεχνική Έκθεση μελέτης σεναρίων θραύσεων ταμιευτήρων-Παρουσίαση αποτελεσμάτων.
- Προμελέτη Διασύνδεσης
- Προκαταρκτική Γεωλογική Έκθεση
- Φάκελο Τεκμηρίωσης δυνητικής υπαγωγής του έργου στο άρ. 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
- Προμελέτη Δασικής οδοποιίας και Τεύχη Προμέτρησης-Προϋπολογισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ.
2. Η όδευση της υπόγειας γραμμής να ακολουθήσει αποκλειστικά τη θέση που περιγράφεται στη ΜΠΕ, χωρίς μετατοπίσεις σε νέες περιοχές, εκτός αν αυτό απαιτηθεί για λόγους ασφάλειας ή τεχνικής σκοπιμότητας και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.
3. Να εξασφαλίζεται αποφυγή διέλευσης από περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, υδροτοπικά στοιχεία ή άλλες προστατευόμενες εκτάσεις. Σε περίπτωση ανακάλυψης αρχαιολογικών ευρημάτων, να διακόπτονται άμεσα οι εργασίες και να ενημερώνεται η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

4. Οι εκσκαφές να πραγματοποιούνται τμηματικά και να αποκαθίστανται άμεσα, ώστε να περιορίζεται η διάβρωση, η σκόνη και η αλλοίωση του τοπίου.
5. Τα προϊόντα εκσκαφής να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για επιχώσεις και αποκατάσταση, και μόνο τα πλεονάζοντα να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους.
6. Να αποφεύγεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, κοίτες ή άλλες φυσικές απορροές.
7. Για την πρόσβαση στα μέτωπα εκσκαφής να γίνεται χρήση υπαρχόντων δρόμων, με ελάχιστες νέες διανοίξεις· όπου απαιτηθούν νέες διαμορφώσεις, να αποκαθίστανται πλήρως μετά το πέρας των εργασιών.
8. Η εκτέλεση των εργασιών να γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να περιορίζονται οι οχλήσεις θορύβου.
9. Τα μηχανήματα έργου να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικά ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) για εκπομπές καυσαερίων και συστήματα περιορισμού θορύβου.
10. Η διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (λιπαντικά, έλαια, υλικά συσκευασίας) να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4819/2021).
11. Να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση γης εντός της ζώνης δουλειάς που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του καλωδίου (βαθιές εκσκαφές, φύτευση δέντρων με βαθύ ριζικό σύστημα, ανέγερση κατασκευών).
12. Να καταρτιστεί σχέδιο παρακολούθησης θερμοκρασιακών φορτίσεων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, με έλεγχο τουλάχιστον ανά πενταετία, ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση με τα όρια της ICNIRP και της ΚΥΑ 53571/3839/2000.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Την αριθμ. πρωτ.: 36044/29.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 3) Την υπ' αριθ. 3/15-01-2024 (ΦΕΚ 434/τ.Β'/23.01.2024) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 4) Την υπ' αριθ. 4/15-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩΦ7Λ6-ΘΣ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθ. ΑΠ.: ΠΔΕ/ΔΔ/24736/571/24-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΓ77Λ6-ΙΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- 6) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

- 7) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
- 8) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014).
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτ. 81733/5166/07-08-2025 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Β' (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)).
- 11) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα αντλησιοταμίευσης και συνοδά έργα στις θέσεις “ΚΑΜΑΡΑΚΙ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 530,6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 486,93 MW) “ΚΑΝΔΗΛΙ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 464,91 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 426,65 MW) και “ΤΡΙΚΟΡΦΟ” (μέγιστης ισχύος έγχυσης 598 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 548,77 MW) στις Δ.Ε. Φραγκίστας και Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, στην Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στη Δ.Ε. Παρακαμπύλιων του Δήμου Αγρινίου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 2507006910).

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αυγέρης Σάββας και Καρναβιάς Ιωάννης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ